
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
24741—
2016

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ К СТАЛЬНЫМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 июня 2016 г. № 49)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2016 г. № 1214-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 24741—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 24741—81

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Конструкция и размеры	2
5 Технические требования	4
6 Правила приемки	6
7 Методы контроля	6
8 Транспортирование и хранение	6
9 Указания по монтажу	6

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ К СТАЛЬНЫМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ**Технические условия**

Connection joint of crane rails to steel crane girders. Specifications

Дата введения — 2017—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на узел крепления крановых рельсов по ГОСТ 4121 к стальным подкрановым балкам под мостовые электрические краны общего назначения легкого, среднего и тяжелого режимов работы, применяемые в зданиях и на открытых крановых эстакадах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно и эксплуатируемые при температуре не выше плюс 100 °С и не ниже минус 60 °С.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 535—2005 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества.

Общие технические условия

ГОСТ 1759.4—87 (ИСО 898-1—78)* Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 4121—96 Рельсы крановые. Технические условия

ГОСТ 5915—70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 7798—70** Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 9378—93 (ИСО 2632-1—85, ИСО 2632-2—85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 9467—75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

ГОСТ 11371—78 Шайбы. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 18123—82*** Шайбы. Общие технические условия

ГОСТ 23118—2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 24379.1—2012 Болты фундаментные. Конструкция и размеры

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 898-1—2011 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы».

** В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 4014—2013 «Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В».

*** В Российской Федерации действует также ГОСТ Р ИСО 4759-3—2009 «Изделия крепежные. Допуски. Часть 3. Плоские круглые шайбы для болтов, винтов и гаек. Классы точности А и С».

ГОСТ 25347—82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки

ГОСТ 27017—86 Изделия крепежные. Термины и определения

ГОСТ 27772—88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 27017, ГОСТ 24379.1.

4 Конструкция и размеры

4.1 Конструкция узла крепления должна соответствовать указанной на рисунке 1.

4.2 Марка узла крепления в зависимости от типа кранового рельса и расчетной температуры наружного воздуха района строительства (далее — расчетная температура), расстояние от оси подкрановой балки до оси узла крепления (A), а также обозначения деталей должны соответствовать указанным в таблице 1.

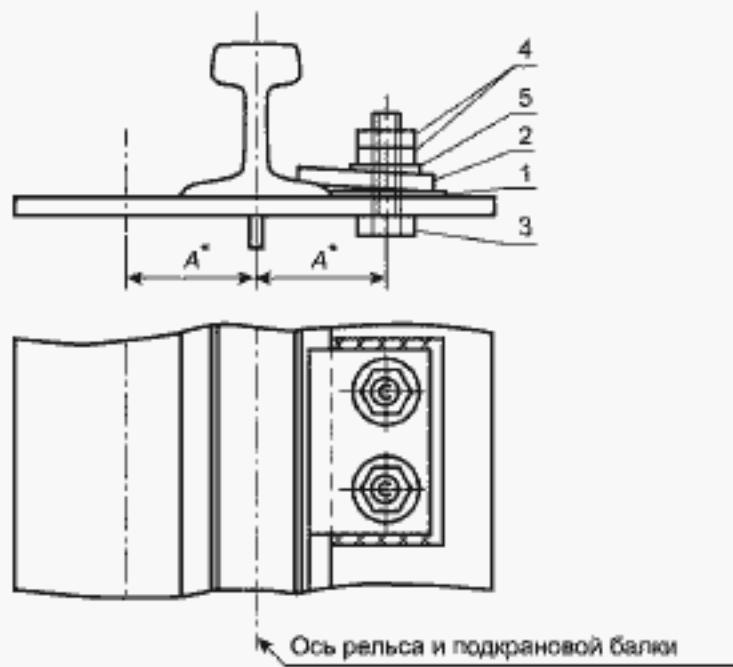

* Размеры для справок.

1 — упорная планка; 2 — прижимная планка; 3 — болт;
4 — гайка; 5 — шайба

Рисунок 1

Таблица 1


Марка узла крепления	Тип кранового рельса	Расстояние от оси подкрановой балки до оси узла крепления А, мм	Деталь					Расчетная температура t, °C
			Планка упорная	Планка прижимная	Болт	Гайка	Шайба	
70	КР70	95	У1	П1	M24 × 7.56 ГОСТ 7798	M 24.5 ГОСТ 5915	24.02 ГОСТ 11371 ГОСТ 18123	t ≥ -45 и выше
80	КР80	100		П2				

Окончание таблицы 1

Марка узла крепления	Тип кранового рельса	Расстояние от оси подкрановой балки до оси узла крепления А, мм	Деталь					Расчетная температура t , °С
			Планка упорная	Планка прижимная	Болт	Гайка	Шайба	
100	KP100	110	У2	P1	M24 × l/56 ГОСТ 7798	M 24.5 ГОСТ 5915		$t \geq -45$ и выше
120	KP120	120	У3					
70ХЛ	KP70	95		П1ХЛ				24.02 ГОСТ 11371 —45 > t ≥ -55; $t \leq -55$
80ХЛ	KP80	100		П2ХЛ	M24 × l/88 ГОСТ 7798	M 24.8 ГОСТ 5915		
100ХЛ	KP100	110	У2ХЛ	P1ХЛ				
120ХЛ	KP120	120	У3ХЛ					

Примечание — Длину болта l следует принимать:
 (80 + б) мм — для крепления рельсов типов KP70, KP80, KP100;
 (85 + б) мм — для крепления рельса типа KP120,
 где 80 и 85 — сумма толщин планок с учетом возможного наклонного положения прижимной планки, шайбы, гаек и выступающей части болта; б — толщина верхнего пояса подкрановой балки, мм, при этом следует учитывать размеры длин, указанные в стандартах на болты.

4.3 Конструкция и размеры упорных планок должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 2.

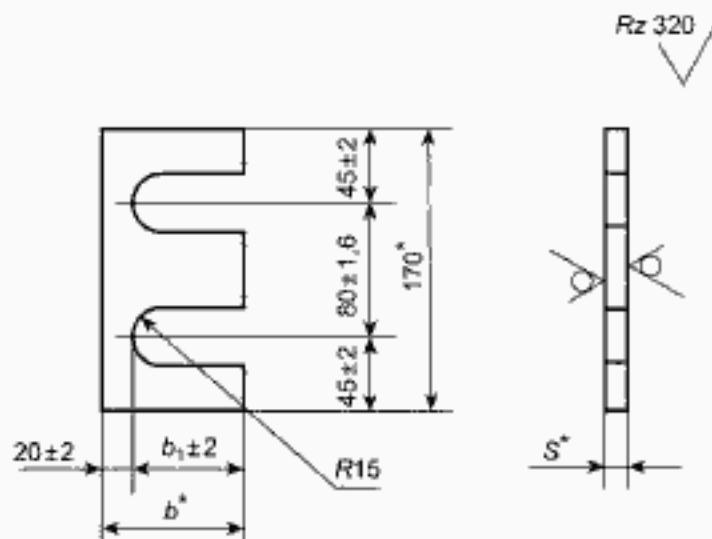

* Размеры для справок.

Рисунок 2

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение планки	b	b_1	S	Масса, кг
У1, У1ХЛ	85	65	8	0,9
У2; У2ХЛ			10	1,1
У3; У3ХЛ			12	1,4

Пример условного обозначения упорной планки У1 для расчетной температуры минус 45 °С и выше:

Планка У1 ГОСТ 24741—2016

То же, для расчетной температуры ниже минус 45 до минус 55 °С:

Планка У1 ХЛ ГОСТ 24741—2016

4.4 Конструкция и размеры прижимных планок должны соответствовать указанным на рисунке 3 и в таблице 3.

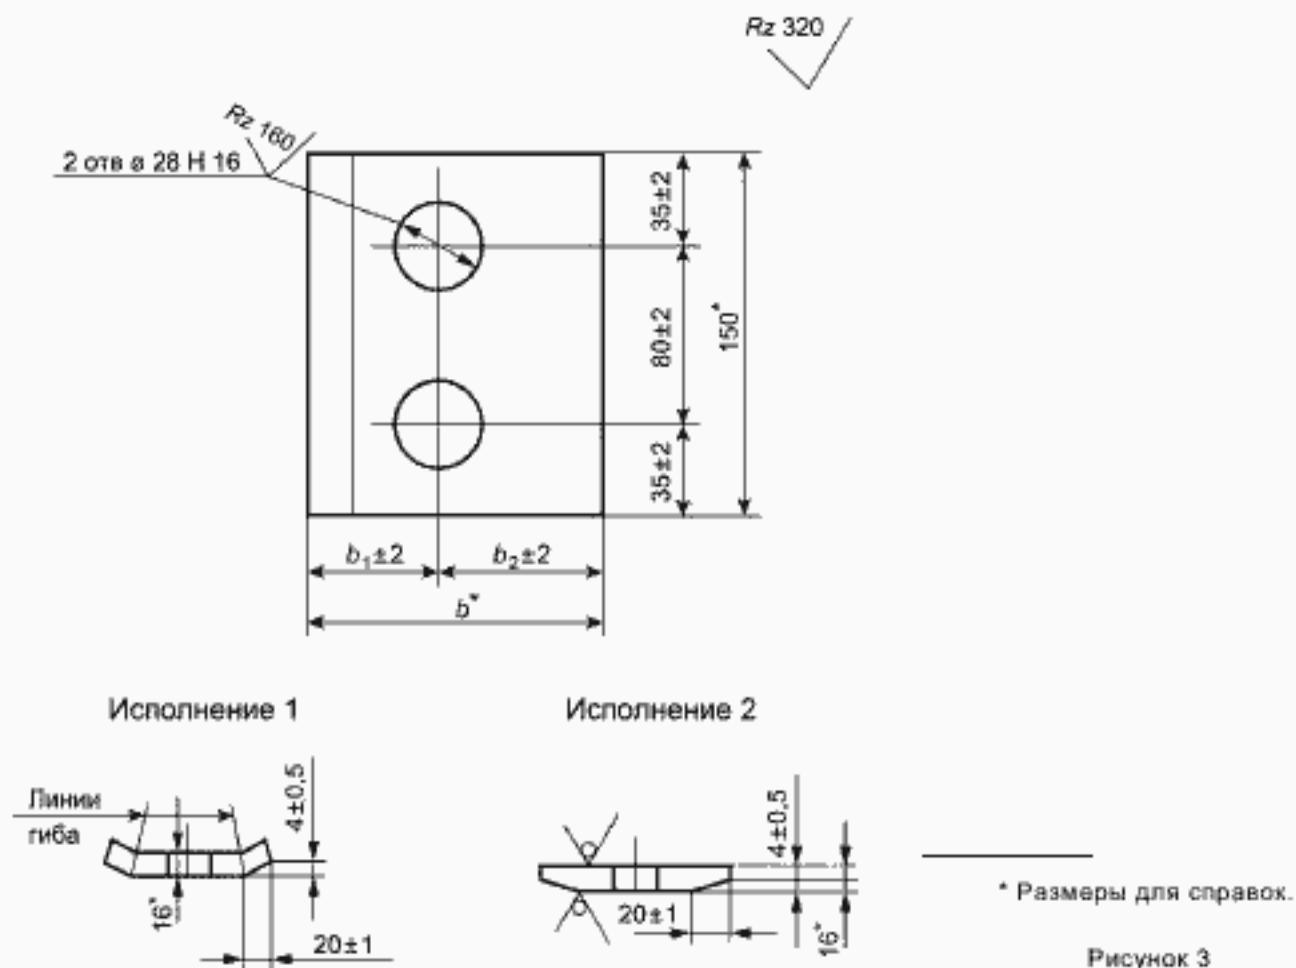


Таблица 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение планки	b	b ₁	b ₂	Масса, кг
П1; П1ХЛ	125	55	70	2,4
П2; П2ХЛ	115	50	65	2,2

Пример условного обозначения прижимной планки П1 исполнения 1 для расчетной температуры минус 45 °С и выше:

Планка П1 ГОСТ 24741—2016

То же, исполнения 2 для расчетной температуры ниже минус 45 °С до минус 55 °С:

Планка П2 ХЛ ГОСТ 24741—2016

Пример условного обозначения узла крепления марки 70 с прижимной планкой исполнения 1 для расчетной температуры минус 45 °С и выше:

Крепление 70 ГОСТ 24741—2016

То же, исполнения 2 для расчетной температуры ниже минус 45 °С до минус 55 °С:

Крепление 70ХЛ—2 ГОСТ 24741—2016

5 Технические требования

5.1 Упорные и прижимные планки следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 23118 по рабочим деталировочным чертежам (КМД*), утвержденным в установленном порядке.

* Конструкции металлические деталировочные.

5.2 Прижимные и упорные планки следует изготавливать из углеродистой стали следующих марок, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Марки стали по		Условия применения стали при расчетной температуре t , °С		
ГОСТ 27772	ГОСТ 535	$t \geq -45$	$-45 > t \geq -55$	$t \leq -55$
C235	Ст3кп2	+	-	-
C245	Ст3Глсб, Ст3псб	+	+	-
C255	Ст3спб	+	+	+

П р и м е ч а н и е — Знак «+» означает, что данную сталь следует применять; знак «-» — данную сталь не следует применять.

5.3 Болты, предназначенные для эксплуатации при расчетной температуре минус 45 °С и выше, должны быть испытаны на разрыв по ГОСТ 1759.4, при расчетной температуре ниже минус 45 °С до минус 55 °С и минус 55 °С и ниже дополнительно испытаны на разрыв на косой шайбе и ударную вязкость по ГОСТ 1759.4.

5.4 Предельные отклонения линейных размеров от номинальных, а также шероховатость поверхностей планок должны соответствовать указанным на рисунках 2 и 3.

5.5 Предельные отклонения диаметров отверстий прижимных планок от номинальных — по ГОСТ 25347.

5.6 Комплектность

Детали узлов крепления крановых рельсов должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.

В состав комплекта должны входить:

- детали в соответствии с таблицей 5;
- техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ 23118.

П р и м е ч а н и е — Допускается по согласованию между предприятием-изготовителем и потребителем поставлять упорные и прижимные планки отдельно от болтов, гаек и шайб.

Таблица 5

Марка узла крепления	Упорная планка		Прижимная планка		Bолт	Гайка	Шайба					
	Обозначение	Число	Обозначение	Число	Число							
70	У1	1	П1	1	2	4	2					
80			П2									
100	У2		П1									
120	У3		П1ХЛ									
70ХЛ	У1ХЛ		П2ХЛ									
80ХЛ			П1ХЛ									
100ХЛ	У2ХЛ											
120ХЛ	У3ХЛ											

5.7 Упаковка

Упорные и прижимные планки должны быть упакованы раздельно в деревянные ящики по ГОСТ 2991 или в тару, изготовленную предприятием-изготовителем по документации, утвержденной в установленном порядке.

5.8 Маркировка

Правила маркировки тары с планками должны соответствовать установленным ГОСТ 14192. Маркировка должна содержать следующие маркировочные знаки:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение марки узла крепления;
- условное обозначение планки (без обозначения стандарта);
- номер партии;
- количество деталей;
- штамп ОТК;
- масса брутто.

6 Правила приемки

6.1 Упорные и прижимные планки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

6.2 Приемку планок проводят партиями. В состав партии должны входить планки одинакового обозначения, изготовленные по одной технологии. Размер партии планок устанавливается по соглашению между потребителем и предприятием-изготовителем и не должен превышать 1000 шт.

6.3 Для выборочной проверки линейных размеров и шероховатости поверхностей планок от каждой партии отбирают 5 % планок, но не менее 5 шт. Если при проверке отобранных планок окажется хотя бы одно изделие, не удовлетворяющее требованиям настоящего стандарта по одному из показателей, проводят повторную проверку по этому показателю на удвоенном количестве образцов, отобранных от той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партия планок бракуется.

6.4 Потребитель имеет право проводить контроль качества планок, соблюдая при этом правила приемки и применения методы контроля, установленные настоящим стандартом.

7 Методы контроля

7.1 Контроль линейных размеров планок следует проводить металлической измерительной линейкой по ГОСТ 427 и штангенциркулем по ГОСТ 166.

7.2 Шероховатость поверхностей планок следует проверять методом сравнения их с образцами шероховатости по ГОСТ 9378.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование планок допускается любым видом транспорта при условии защиты их от загрязнения и механического повреждения.

8.2 При хранении тара с планками должна быть защищена от загрязнения и попадания атмосферных осадков.

9 Указания по монтажу

9.1 Монтаж деталей узла крепления крановых рельсов следует проводить в соответствии с монтажными схемами подкрановых путей, утвержденными в установленном порядке, и требованиями ГОСТ 23118.

Таблица 6

Расчетная температура t , °C	Тип электрода по ГОСТ 9467
$t \geq -45$	Э42, Э42А, Э46
$-45 > t \geq -55$	Э46, Э46А
$t < -55$	Э42А, Э46А

9.2 Монтажную сварку планок следует проводить после рихтовки рельсов. Толщина сварного шва — 6 мм.

9.3 Тип электродов должен соответствовать указанному в таблице 6.

9.4 Детали узлов крепления после окончания монтажных работ должны быть очищены, зашпатлеваны, огрунтованы и окрашены, при этом материал лакокрасочного покрытия должен соответствовать материалу покрытия подкрановых балок.

УДК 669.88:621.88:006.354

МКС 91.060.99

Ключевые слова: узел крепления крановых рельсов, стальные подкрановые балки, упорные и прижимные планки, обозначения, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение, указание по монтажу

Редактор Т.Т. Мартынова
Технический редактор В.Ю. Фотиева
Корректор В.И. Варенцова
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 27.09.2016. Подписано в печать 13.10.2016. Формат 60 × 84^{1/2}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12. Тираж 33 экз. Зак. 2510.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru